


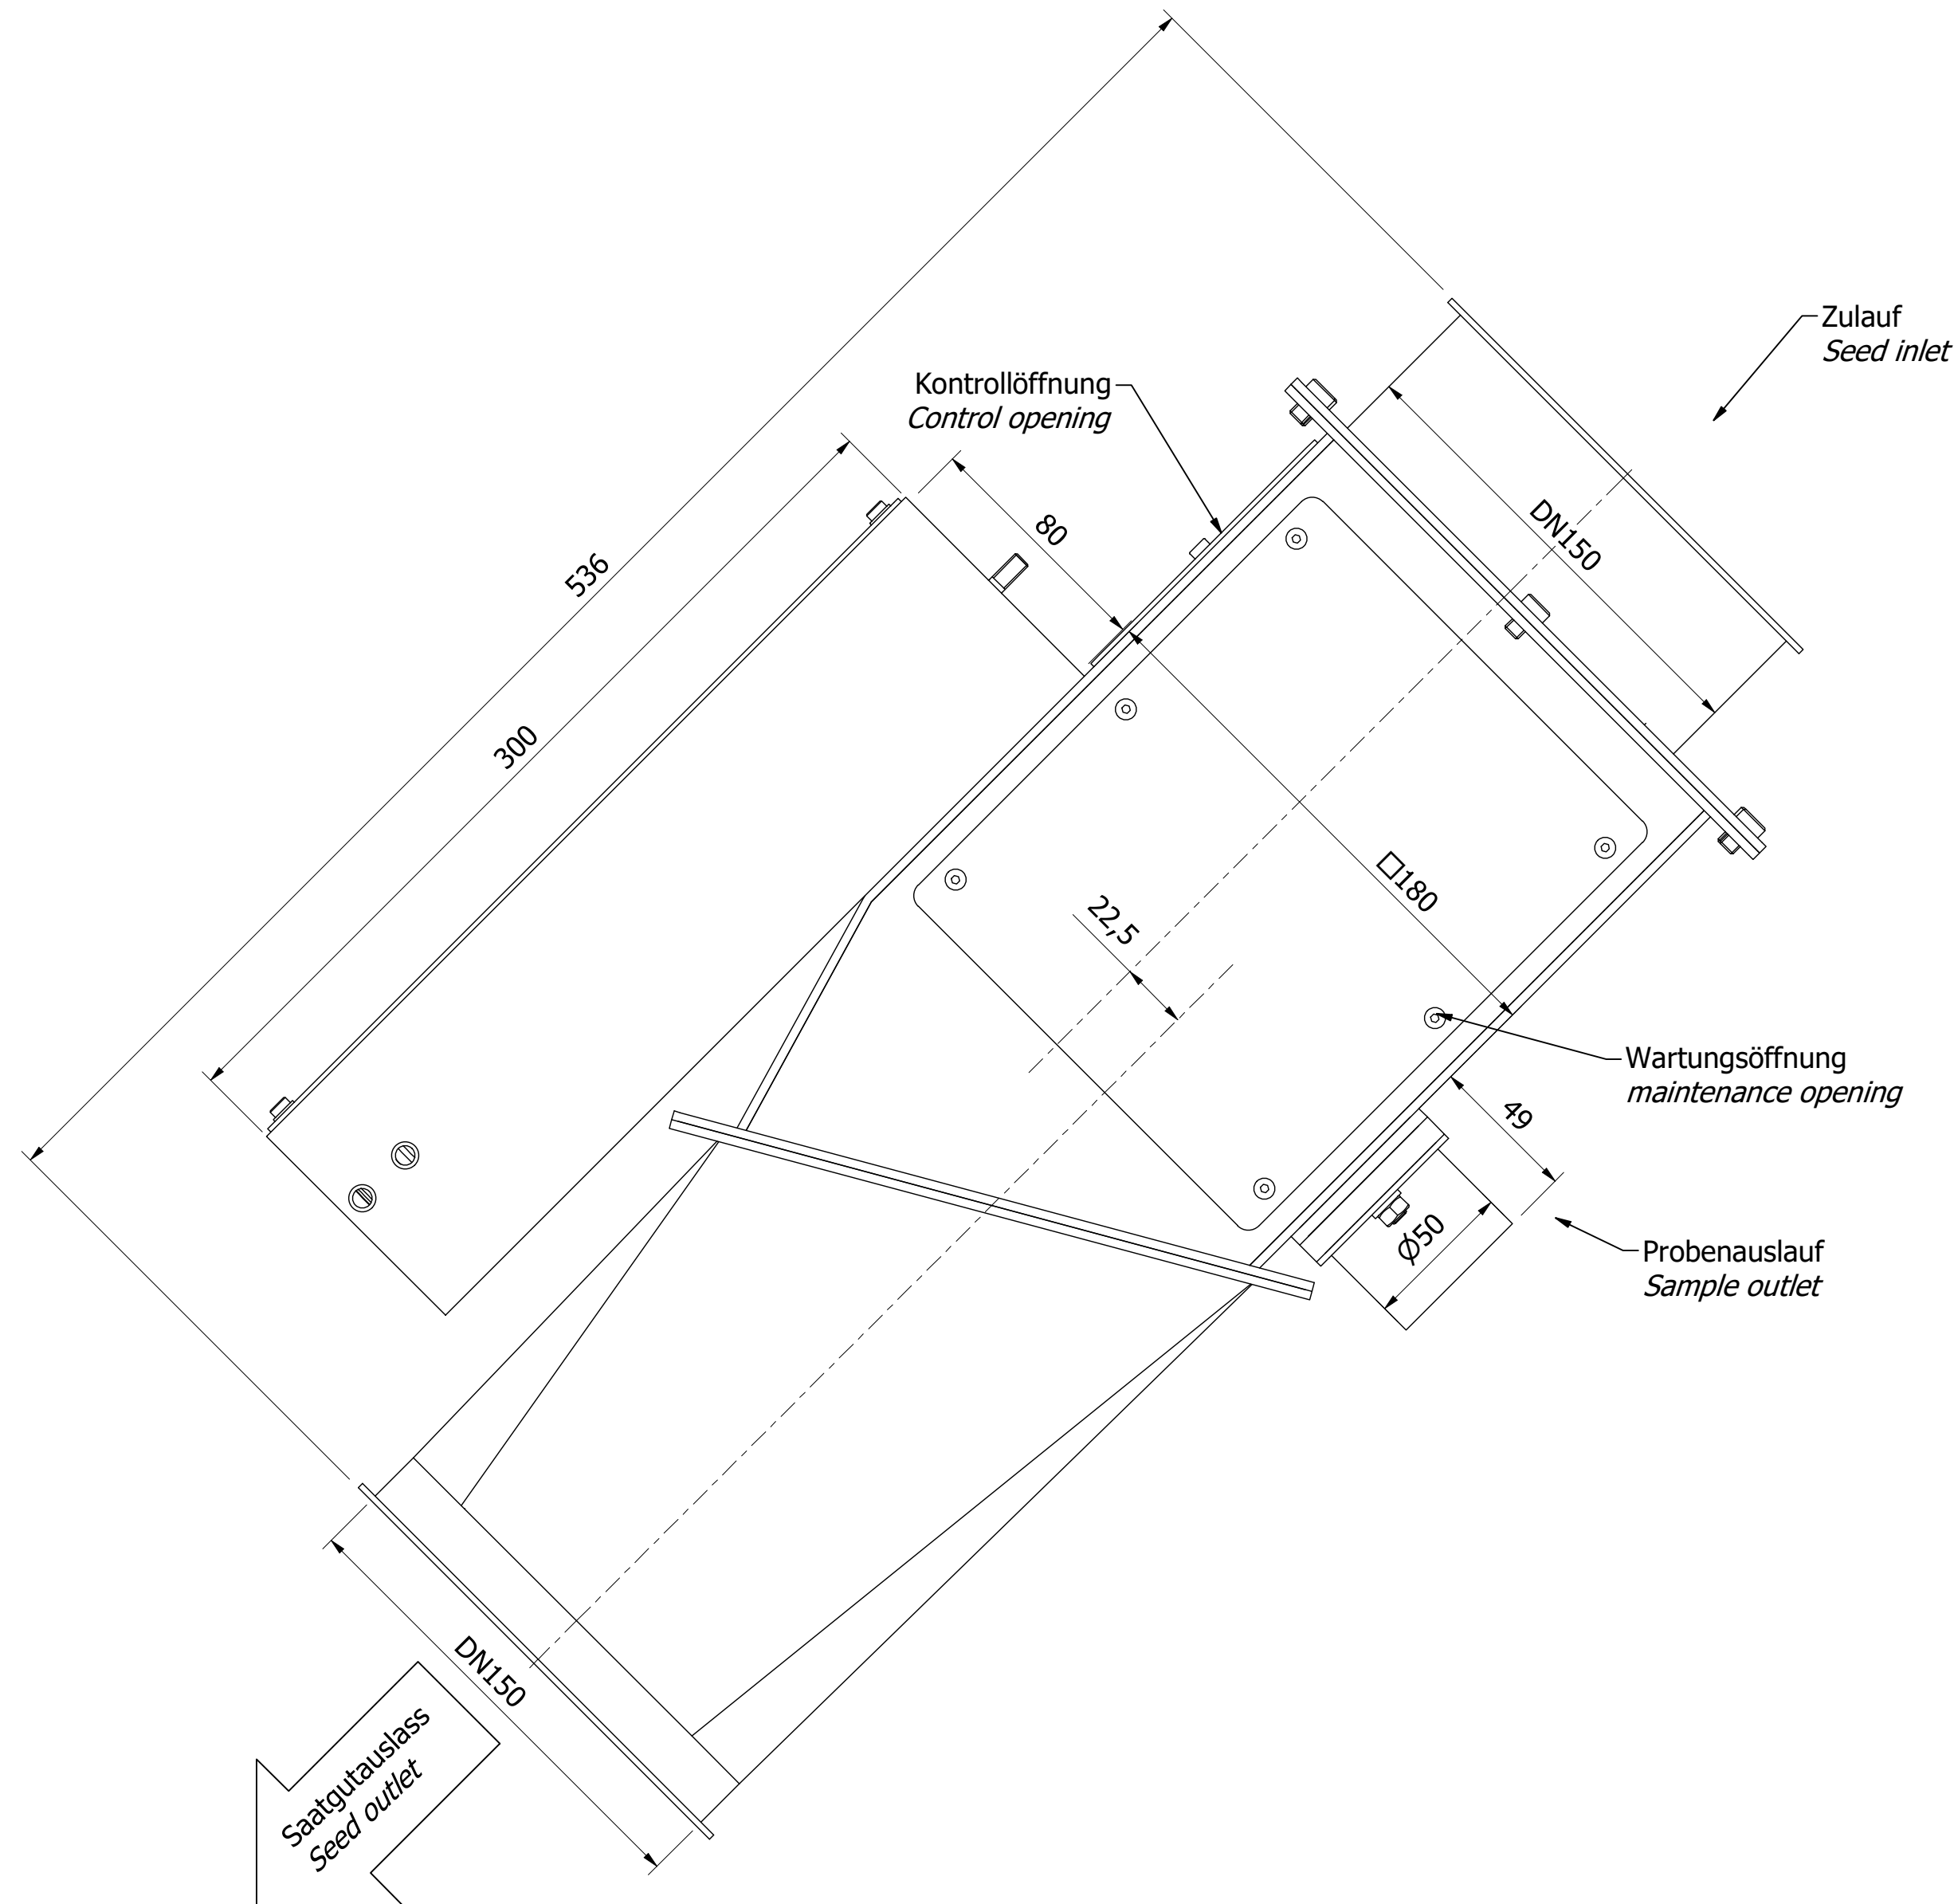

Druckluftanschluss/ air pressure connection

- Schlauch/ hose $\varnothing 6 \times 1$
- Luftverbrauch/ air consumption $\sim 150 \text{ L/h}$ 5-6 bar

Allgemeine Informationen/ general information

- Ausrichtung/ alignment 35° - 45°
- Probenfächeröffnung/ sample fan opening $120 \times 17 \text{ mm}$
- Auch Q16 Ausführung möglich/ Q16 flange possible too

Maßblatt/ dimension sheet



Probennehmer
sampler

Konstrukteur: Daniel Drews

Projektnummer:

Datum: 07.12.2021

Maßstab: 1 : 2

Typen Bezeichnung:

07-150



1 / 1