


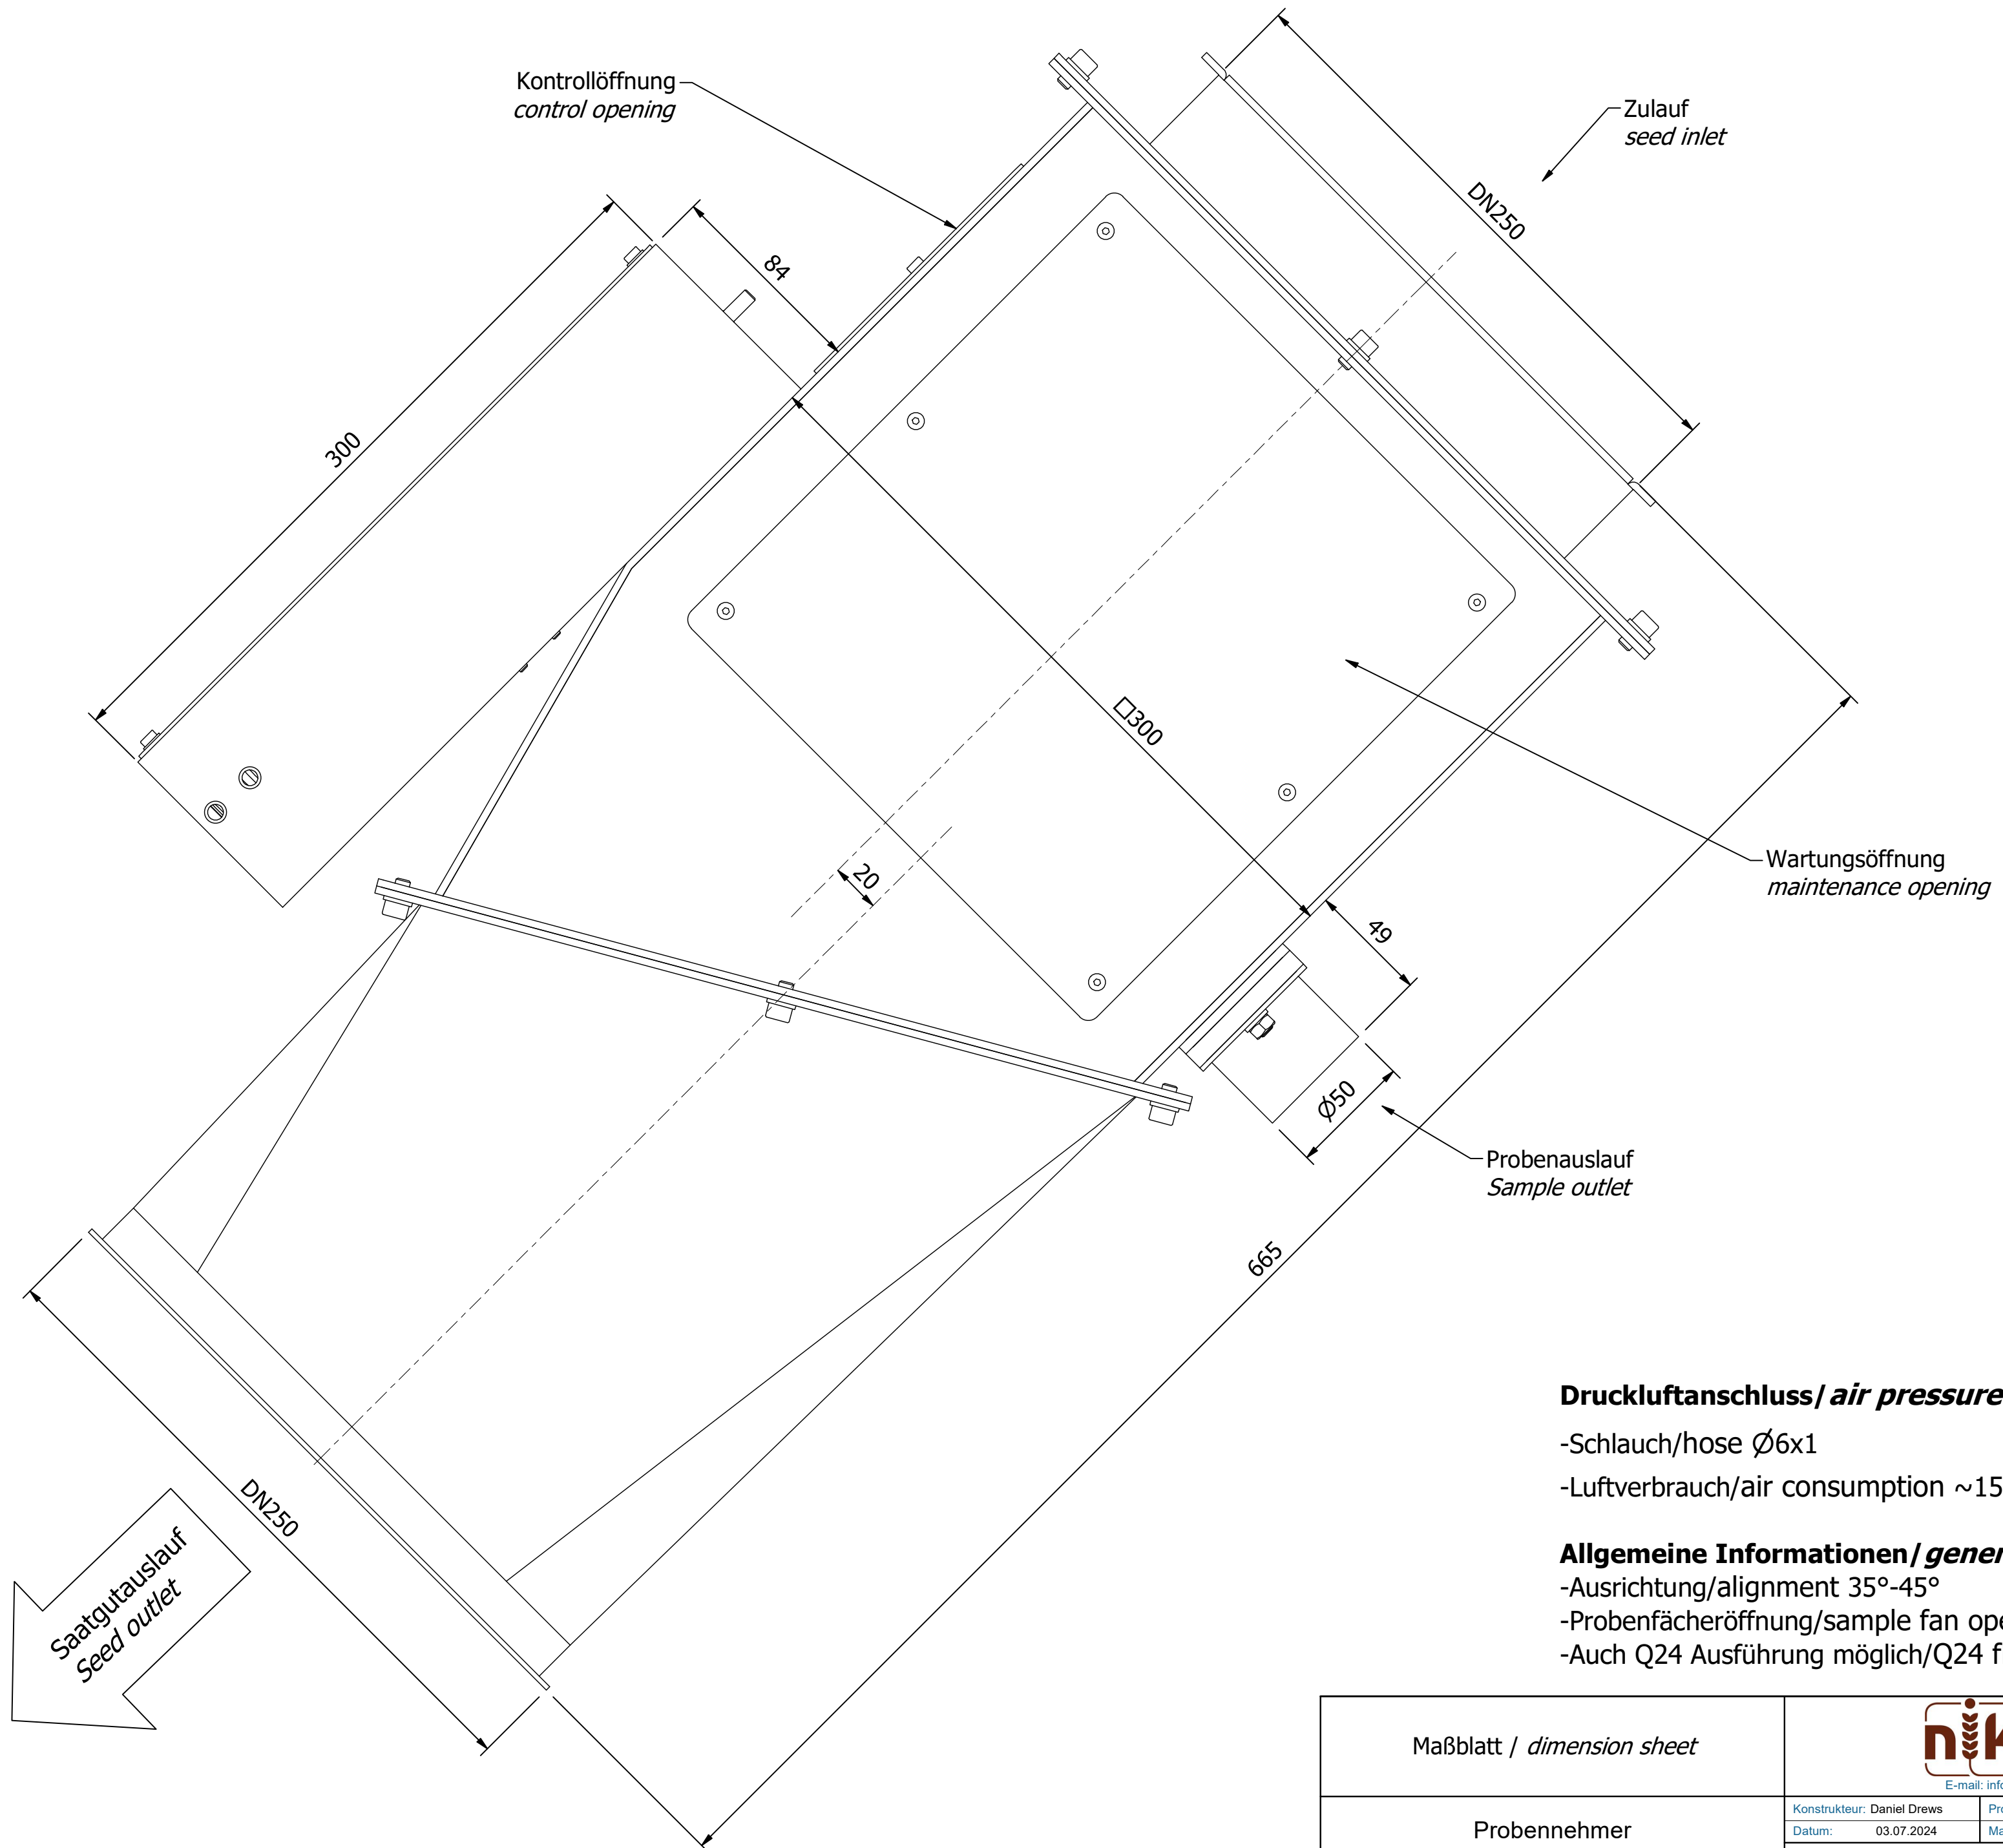

Druckluftanschluss/ air pressure connection

- Schlauch/hose Ø6x1
- Luftverbrauch/air consumption ~150L/h 5-6 bar

Allgemeine Informationen/ general information

- Ausrichtung/alignment 35°-45°
- Probenfächeröffnung/sample fan opening 150x17mm
- Auch Q24 Ausführung möglich/Q24 flange possible too

Maßblatt / <i>dimension sheet</i>	 E-mail: info@wn-niklas.de			
	Probennehmer sampler	Konstrukteur: Daniel Drews	Projektnummer:	
Datum: 03.07.2024		Maßstab: 1 : 2		
	Type	07-250		

This drawing is our property and may not be copied or shown to a third party without our permission.